

**CABINA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION CABIN**

corner



L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"



K500

80x80

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm
Dimensions "cm"
tolerance ±5mm



min. 50

207
senza piedini
without feet

214
con piedini
with feet

5cm - senza piedini
without feet

12cm - con piedini
with feet

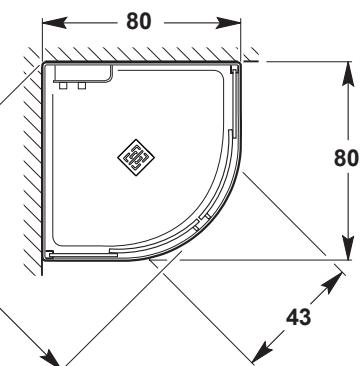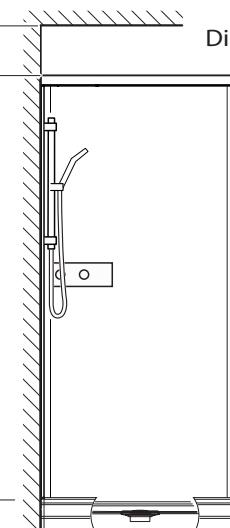

Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾

**K500
corner**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	80
°C	5÷25
°C	50÷80

⁽¹⁾ Prevedere due tubi flessibili



⁽²⁾ Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

⁽³⁾ Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C


⁽¹⁾ To foresee two flexible pipes.

⁽²⁾ If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.

⁽³⁾ To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.

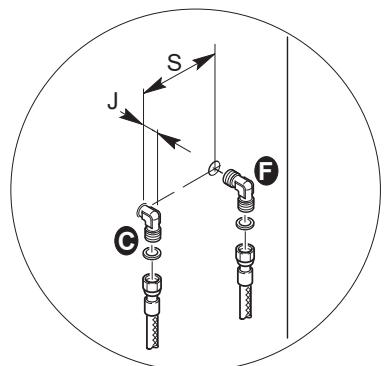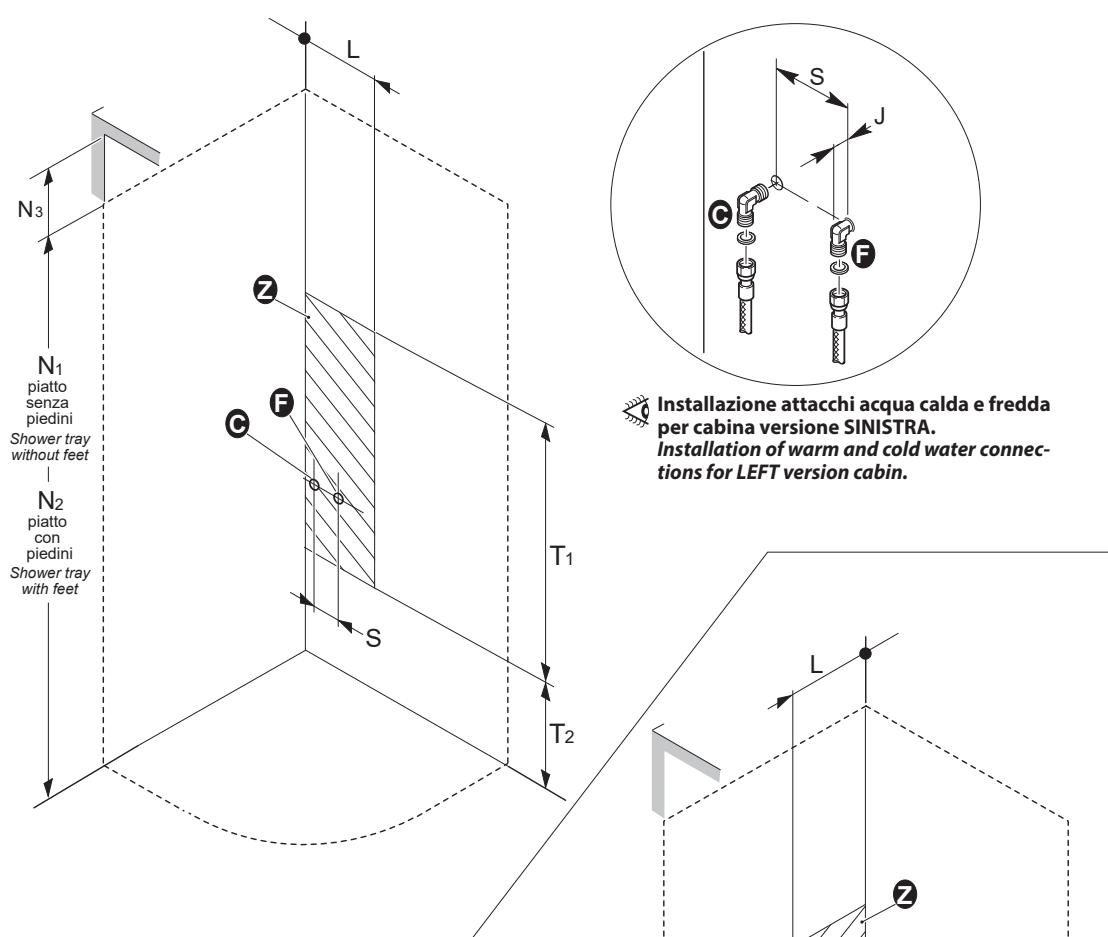

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione DESTRA.
Installation of warm and cold water connections for RIGHT version cabin.

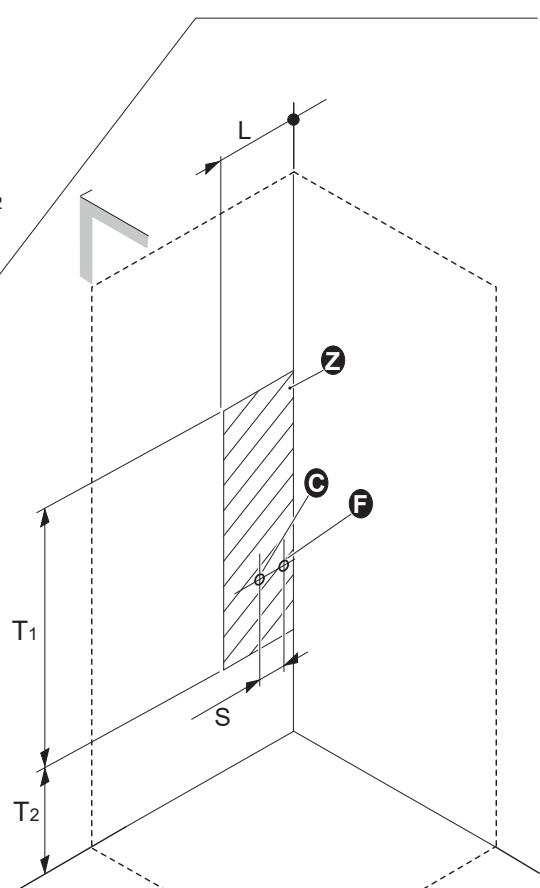

Il disegno rappresenta una installazione SX.
La DX è speculare.

The drawing represent LEFT installation.
The RIGHT inst. is mirror-like

- C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- Z - Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.



- C - Hot water fitting for 1/2" tapware
- F - Cold water fitting for 1/2" tapware
- Z - Area available for hot and cold water connections

We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.



Le misure sono in "cm"	All measurement are in "cm"
L = 20	S = 10
N1 = 207	T1 = 100
N2 = 214	T2 = 30
N3 = Min 50	J = 3 max



Installazione piatto senza piedini.
Predisposizione applicabile sia SX che DX
Installation of tray without feet. Applicable both for L, R

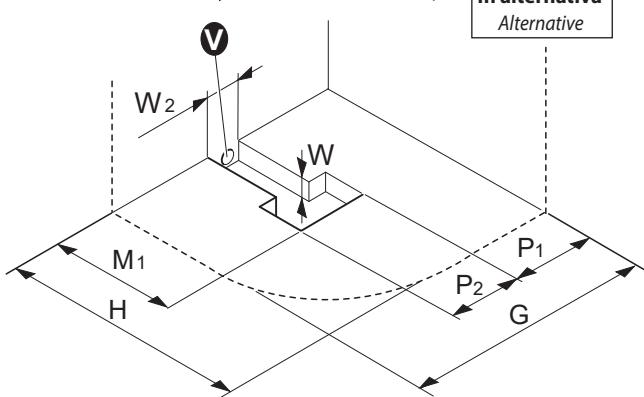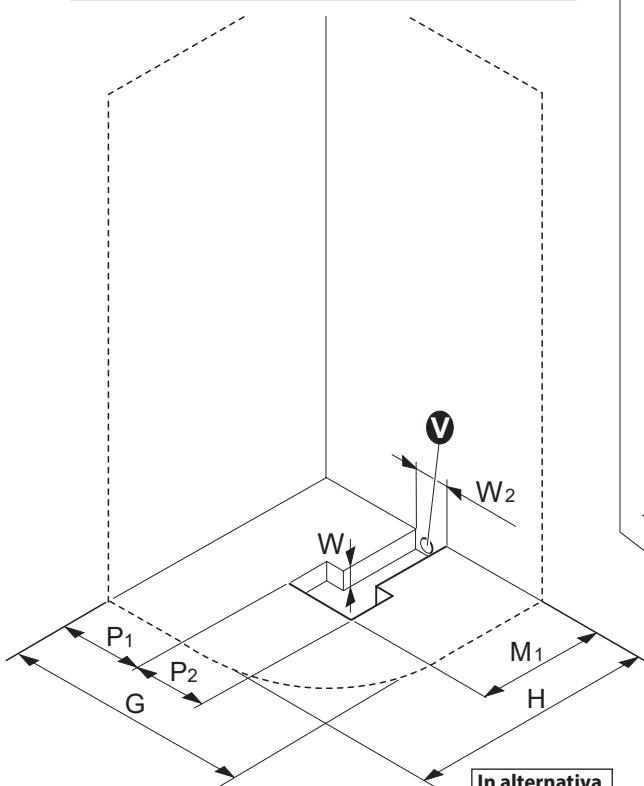

Installazione piatto con piedini
Shower tray installation area with feet

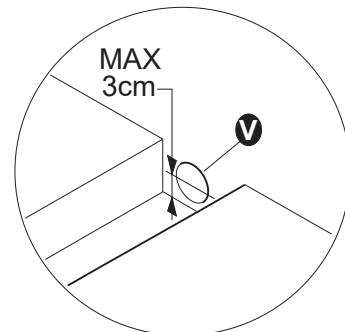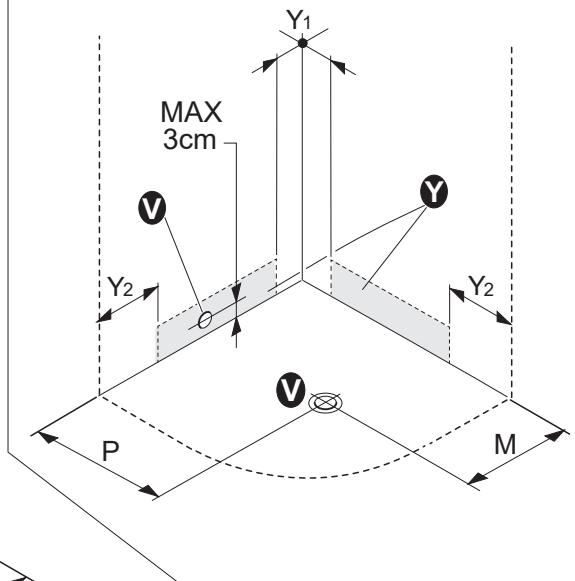

V - Scarico ø 40mm
Y - Area disponibile per attacco scarico acqua

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

V - ø 40mm drain fitting
Y - Area available for water drain fitting

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono All measurement
in "cm" **are in "cm"**

G =	80	P2 =	Min 20
H =	80	W =	7
M =	40	W2 =	Min 7
M1 =	50	Y1 =	Min 7
P =	60	Y2 =	20
P1 =	25		

I dati e le caratteristiche indicate non impongono la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A., which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.


Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

**CABINA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION CABIN**

corner

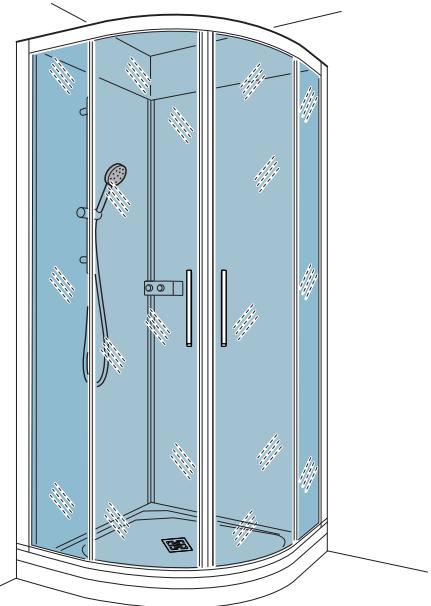

L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"



K500

90x90

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm
Dimensions "cm"
tolerance ±5mm



min. 50

207
senza piedini
without feet

214
con piedini
with feet

5cm - senza piedini
without feet

12cm - con piedini
with feet

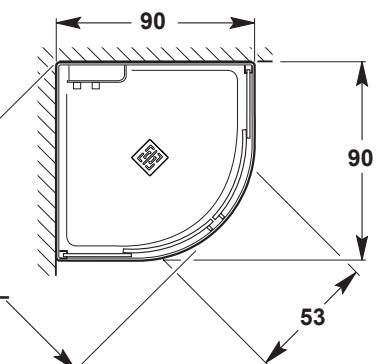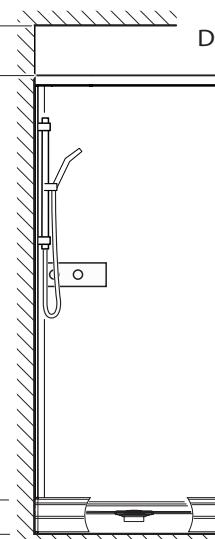

Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾

**K500
corner**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	85
°C	5÷25
°C	50÷80

⁽¹⁾ Prevedere due tubi flessibili



⁽²⁾ Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

⁽³⁾ Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C


⁽¹⁾ To foresee two flexible pipes.

⁽²⁾ If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.


⁽³⁾ To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.

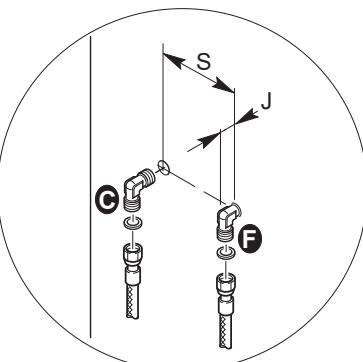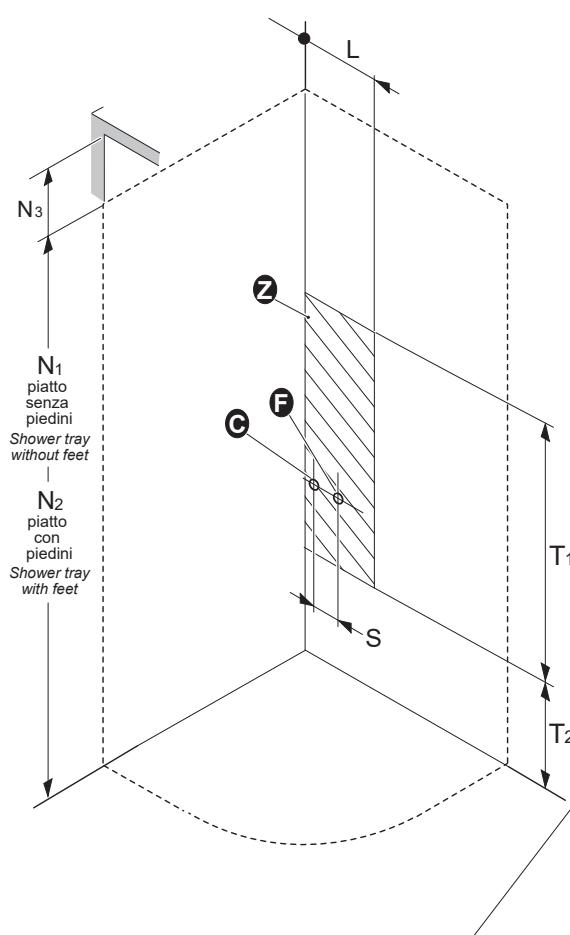

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione SINISTRA.
Installation of warm and cold water connections for LEFT version cabin.

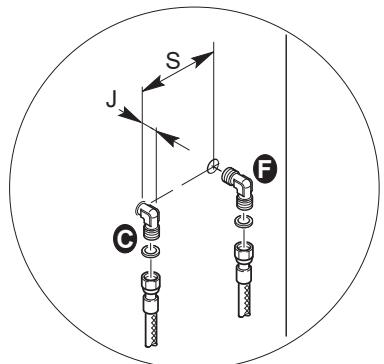

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione DESTRA.
Installation of warm and cold water connections for RIGHT version cabin.

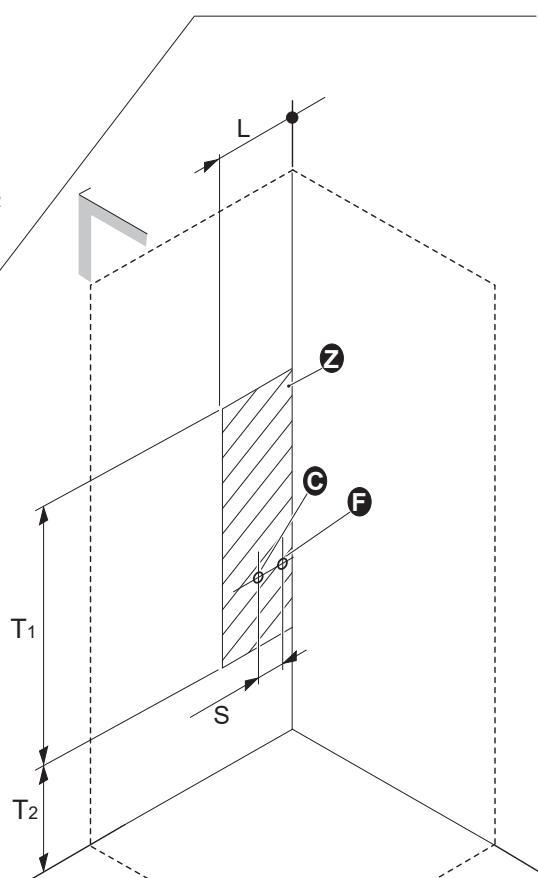

Il disegno rappresenta una installazione SX.
La DX è speculare.

The drawing represent LEFT installation.
The RIGHT inst. is mirror-like

- C- Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F- Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- Z- Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.

- C- Hot water fitting for 1/2" tapware
- F- Cold water fitting for 1/2" tapware
- Z- Area available for hot and cold water connections



We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.

Le misure sono in "cm"
All measurement are in "cm"

L = 20	S = 10
N1 = 207	T1 = 100
N2 = 214	T2 = 30
N3 = Min 50	J = 3 max



Installazione piatto senza piedini.
Predisposizione applicabile sia SX che DX
Installation of tray without feet. Applicable both for L, R

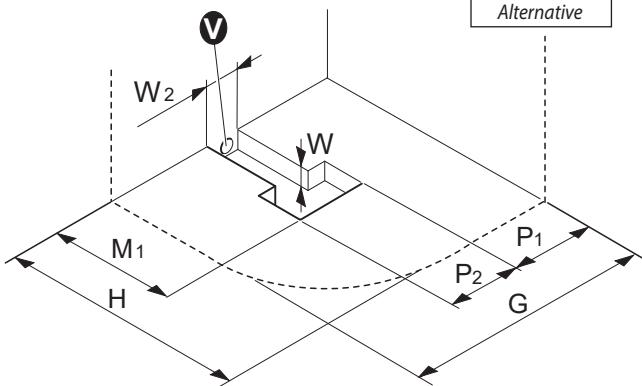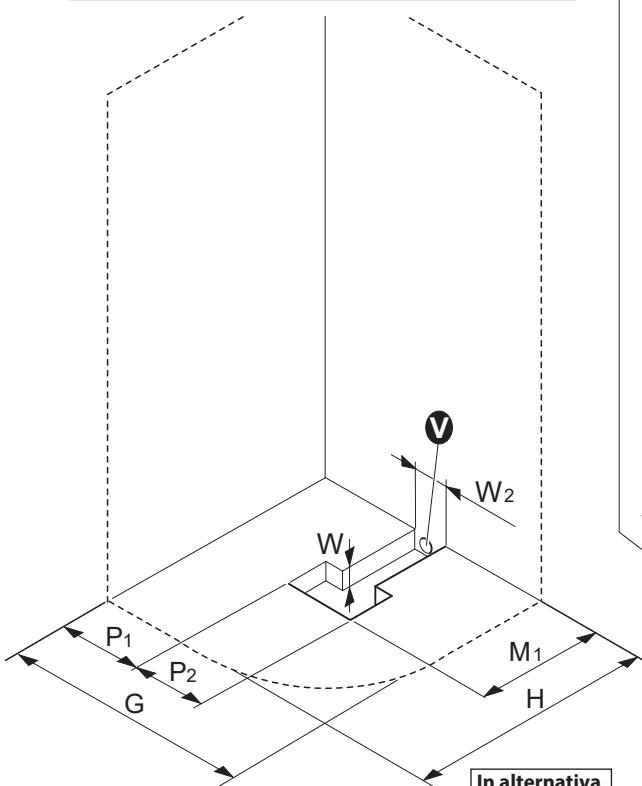

V - Scarico ø 40mm

Y - Area disponibile per attacco scarico acqua

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.



V - ø 40mm drain fitting

Y - Area available for water drain fitting

Installation should occur once both the floor and walls are completed.



Installazione piatto con piedini
Shower tray installation area with feet

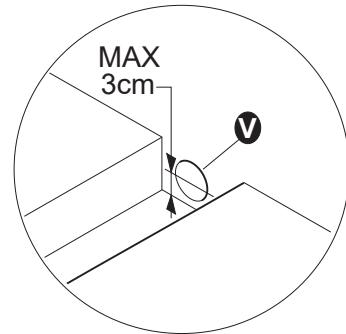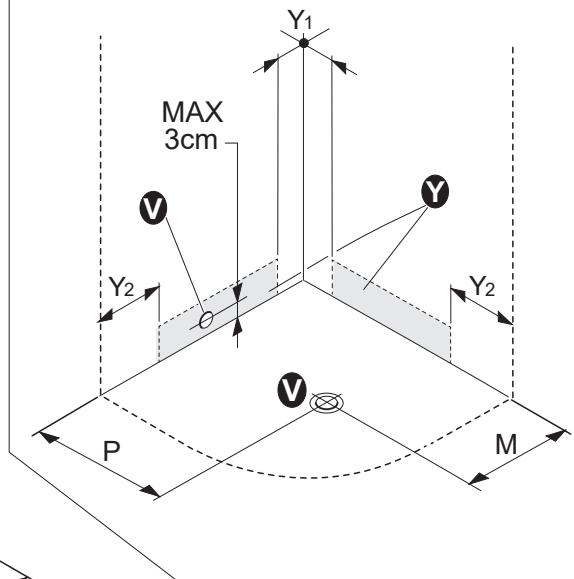

Le misure sono All measurement
in "cm" **are in "cm"**

G =	90	P2 =	Min 20
H =	90	W =	7
M =	45	W2 =	Min 7
M1 =	55	Y1 =	Min 7
P =	65	Y2 =	20
P1 =	30		

I dati e le caratteristiche indicate non impongono la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A., which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.


Scheda tecnica di "Pre-Installazione"

"Pre-Installation" technical sheet

Nr. 3-K500

Ed. 02-09/2022

CABINA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION CABIN

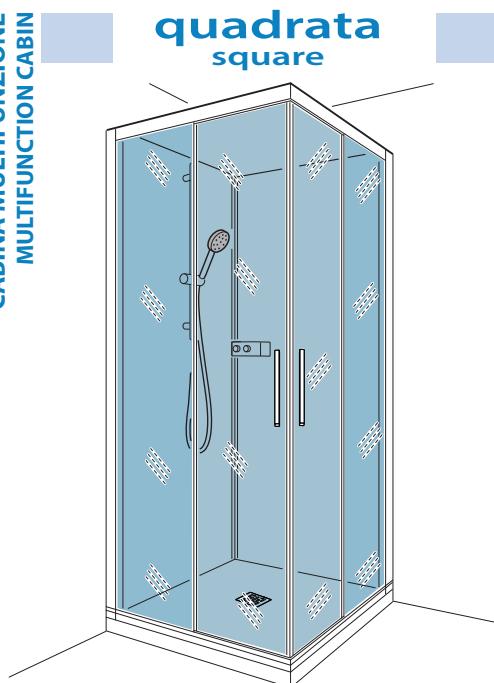

quadrata
square

L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"



K500

80x80

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm
Dimensions "cm"
tolerance ±5mm



min. 50

207
senza piedini
without feet

214
con piedini
with feet

5cm - senza piedini
without feet

12cm - con piedini
with feet

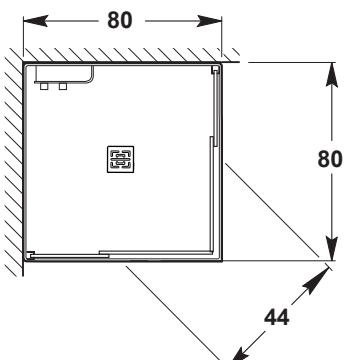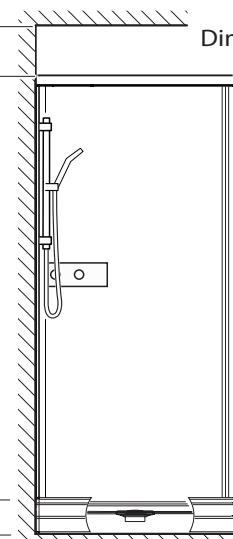

Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Hz
Potenza assorbita totale	W
Corrente massima	A
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	1/2"
Scarico	Ø mm
Cavo alimentazione	mt
Cavo equipotenziale	mt
Pressione di rete ⁽²⁾	atm
Portata acqua	l/min
Pressione dinamica	bar
Peso netto ^(±5 kg)	kg
Temperatura acqua fredda	°C
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	°C

K500 quadrata square

--	--
--	--
--	--
--	--
1/2"	--
40	--
--	--
--	--
1÷5	--
8÷13	--
2	--
80	--
5÷25	--
50÷80	--

(1) Prevedere due tubi flessibili



(2) Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

(3) Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C


(1) To foresee two flexible pipes.

(2) If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.


(3) To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.

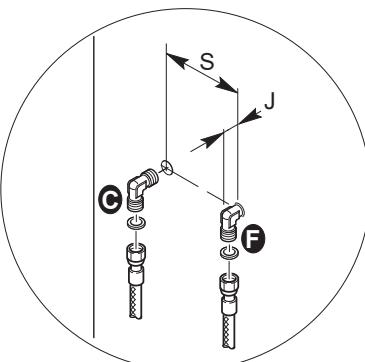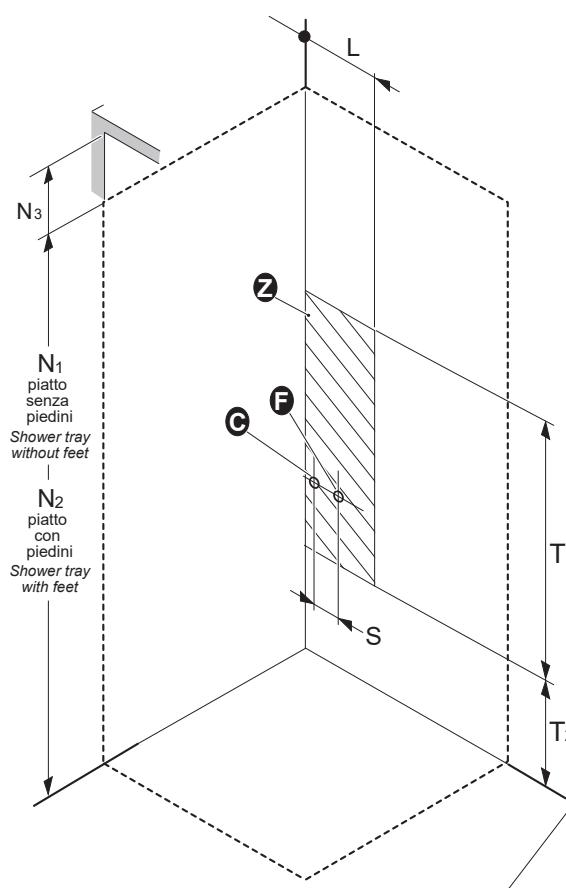

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione SINISTRA.
Installation of warm and cold water connections for LEFT version cabin.

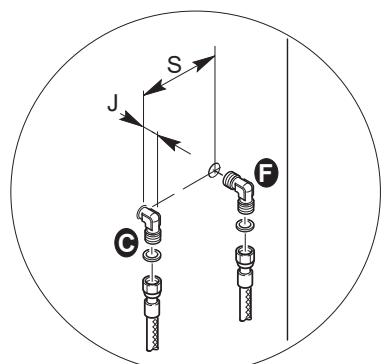

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione DESTRA.
Installation of warm and cold water connections for RIGHT version cabin.

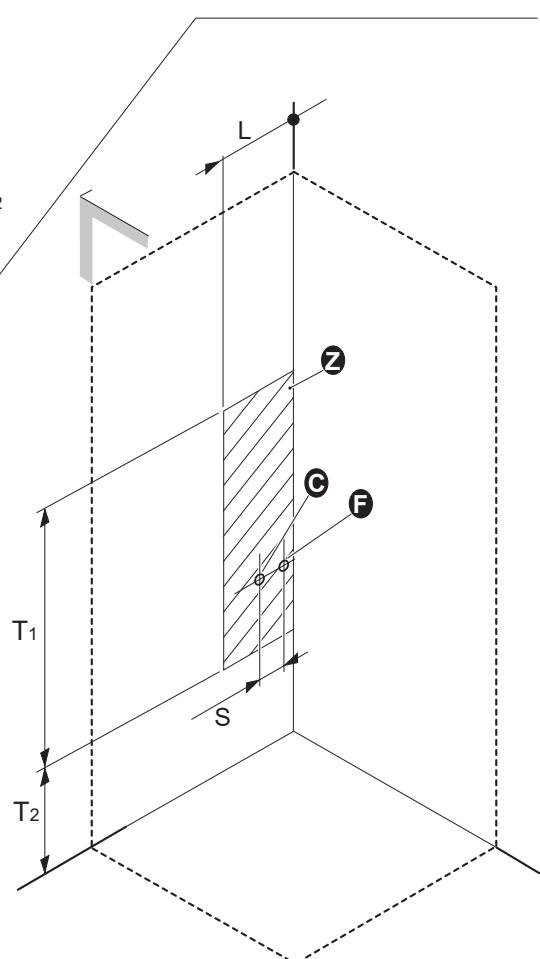

Il disegno rappresenta una installazione SX.
La DX è speculare.

The drawing represent LEFT installation.
The RIGHT inst. is mirror-like

- C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- Z - Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.

- C - Hot water fitting for 1/2" tapware
- F - Cold water fitting for 1/2" tapware
- Z - Area available for hot and cold water connections

We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.

**Le misure sono
in "cm"**
**All measurement
are in "cm"**

L = 20	S = 10
N ₁ = 207	T ₁ = 100
N ₂ = 214	T ₂ = 30
N ₃ = Min 50	J = 3 max

2/2 Predisposizione scarico acqua

2/2 Water drain preparation


K500

80x80




quadrata
square



Installazione piatto senza piedini.
Predisposizione applicabile sia SX che DX
Installation of tray without feet. Applicable both for L, R

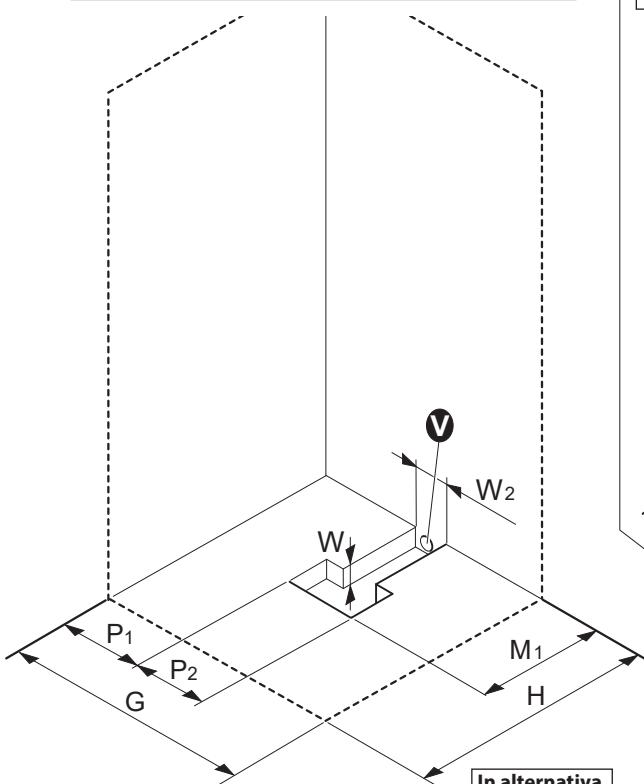

Installazione piatto con piedini
Shower tray installation area with feet

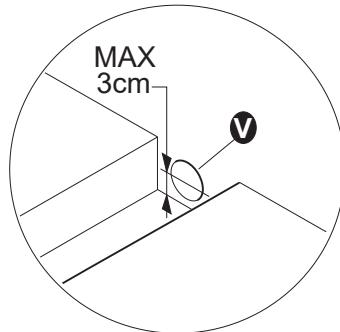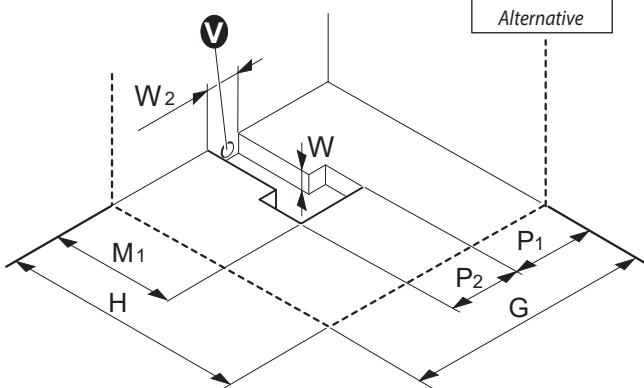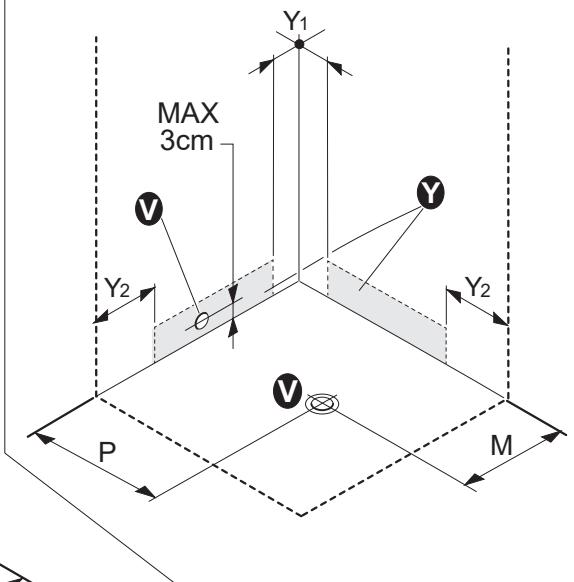

V - Scarico ø 40mm
Y - Area disponibile per attacco scarico acqua

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

V - ø 40mm drain fitting
Y - Area available for water drain fitting

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono All measurement
in "cm" **are in "cm"**

G =	80	P2 =	Min 20
H =	80	W =	7
M =	40	W2 =	Min 7
M1 =	50	Y1 =	Min 7
P =	60	Y2 =	20
P1 =	25		

Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.


Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

**CABINA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION CABIN**

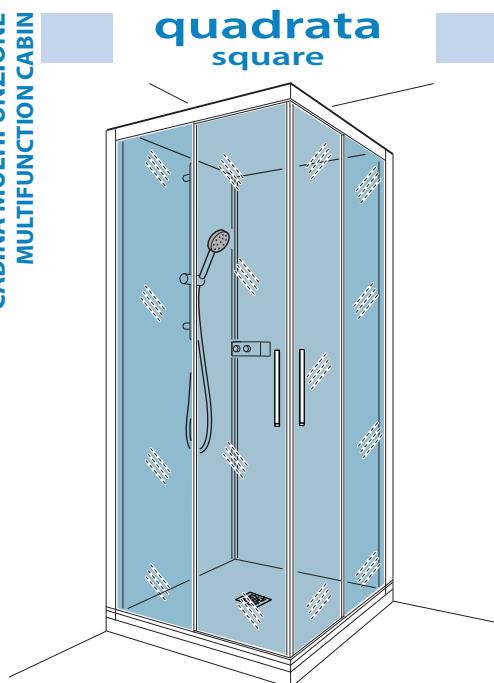

L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"



**quadrata
square**

K500

90x90

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm
Dimensions "cm"
tolerance ±5mm



min. 50

207
senza piedini
without feet

214
con piedini
with feet

5cm - senza piedini
without feet

12cm - con piedini
with feet

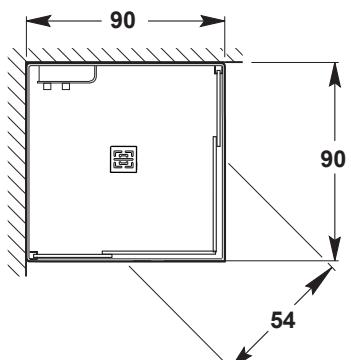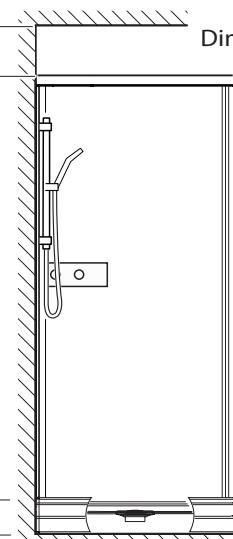

Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾

**K500
quadrata
square**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	85
°C	5÷25
°C	50÷80

⁽¹⁾ Prevedere due tubi flessibili



⁽²⁾ Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

⁽³⁾ Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C


⁽¹⁾ To foresee two flexible pipes.

⁽²⁾ If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.


⁽³⁾ To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.

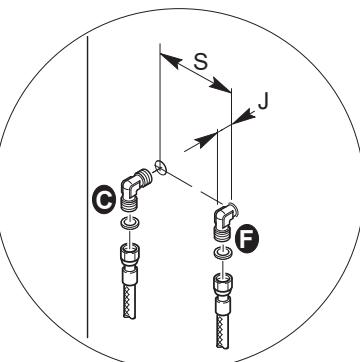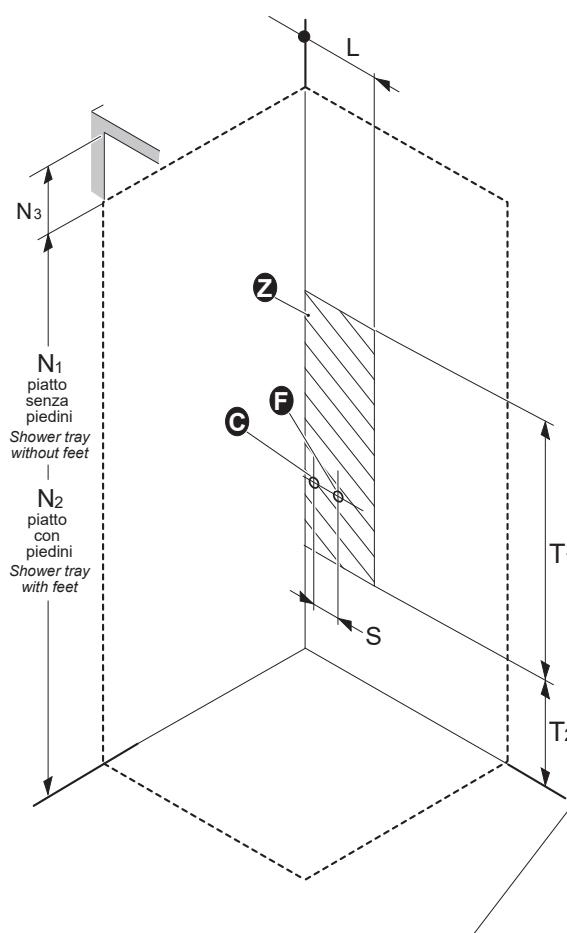

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione SINISTRA.
Installation of warm and cold water connections for LEFT version cabin.

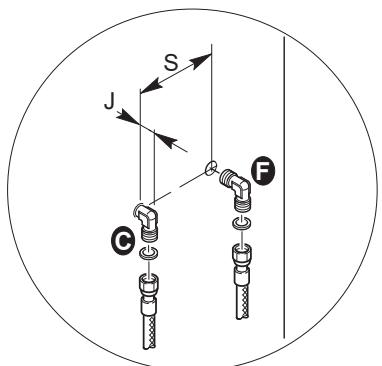

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione DESTRA.
Installation of warm and cold water connections for RIGHT version cabin.

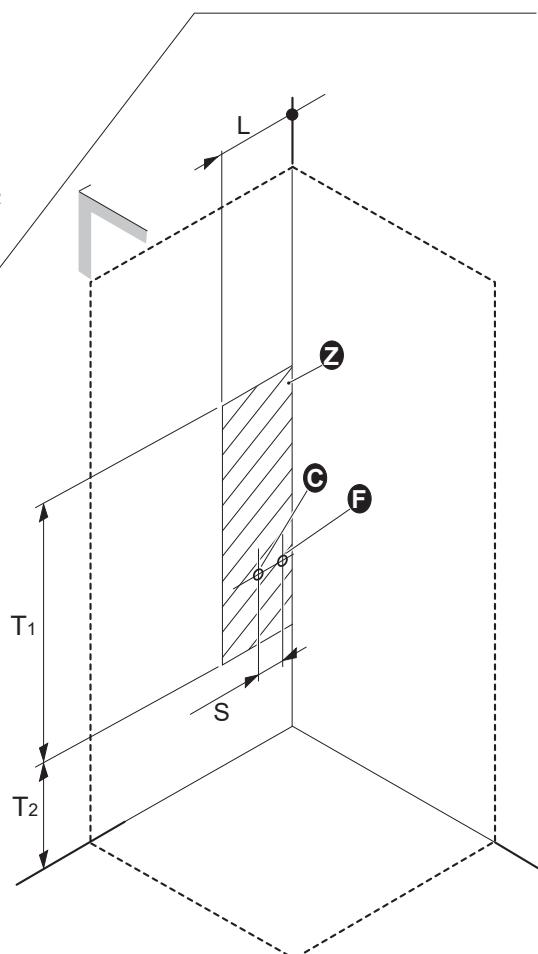

Il disegno rappresenta una installazione SX.
La DX è speculare.

The drawing represent LEFT installation.
The RIGHT inst. is mirror-like

- C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- Z - Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.

- C - Hot water fitting for 1/2" tapware
- F - Cold water fitting for 1/2" tapware
- Z - Area available for hot and cold water connections

We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.

**Le misure sono
in "cm"**

L = 20	S = 10
N1 = 207	T1 = 100
N2 = 214	T2 = 30
N3 = Min 50	J = 3 max

2/2 Predisposizione scarico acqua

2/2 Water drain preparation


K500

90x90




quadrata
square



Installazione piatto senza piedini.
Predisposizione applicabile sia SX che DX
Installation of tray without feet. Applicable both for L, R

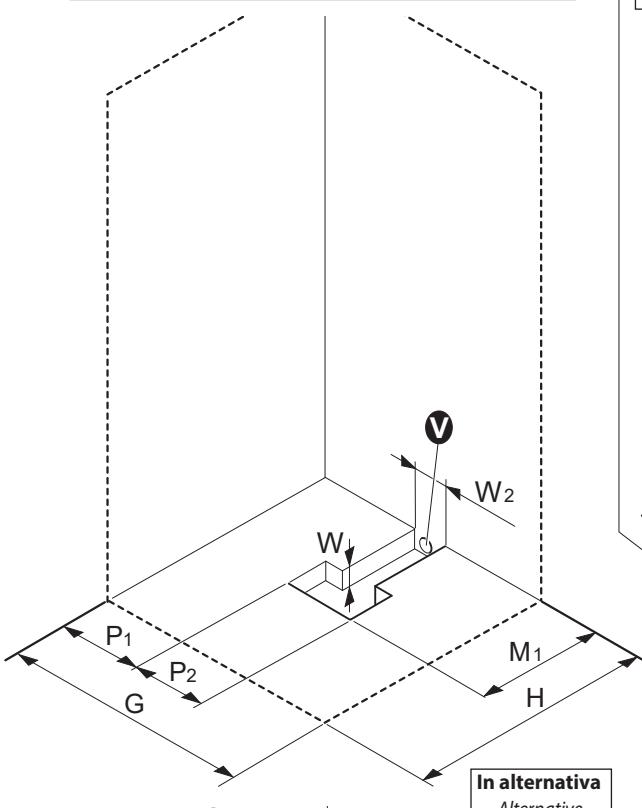

Installazione piatto con piedini
Shower tray installation area with feet

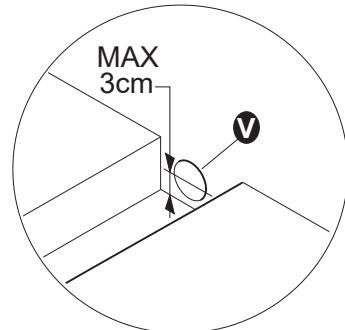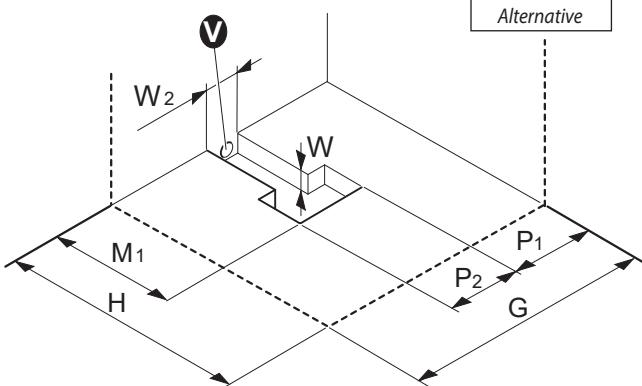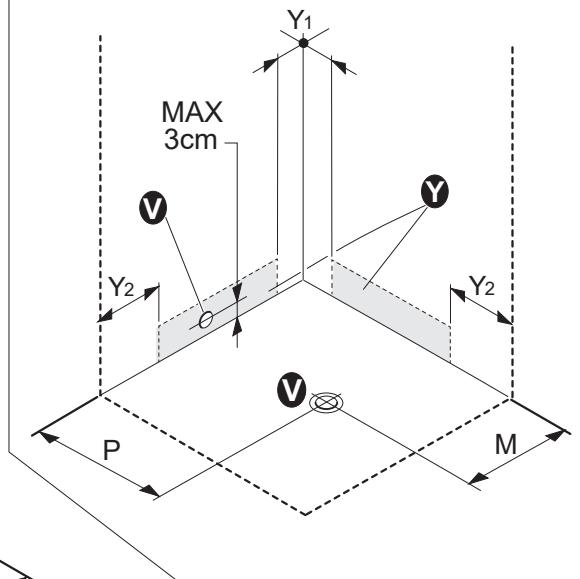

V - Scarico ø 40mm

Y - Area disponibile per attacco scarico acqua

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

V - ø 40mm drain fitting

Y - Area available for water drain fitting

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono All measurement
in "cm" **are in "cm"**

G = 90 P2 = Min 20

H = 90 W = 7

M = 45 W2 = Min 7

M1 = 55 Y1 = Min 7

P = 65 Y2 = 20

P1 = 30

I dati e le caratteristiche indicate non impongono la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A., which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.


Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

**CABINA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION CABIN**

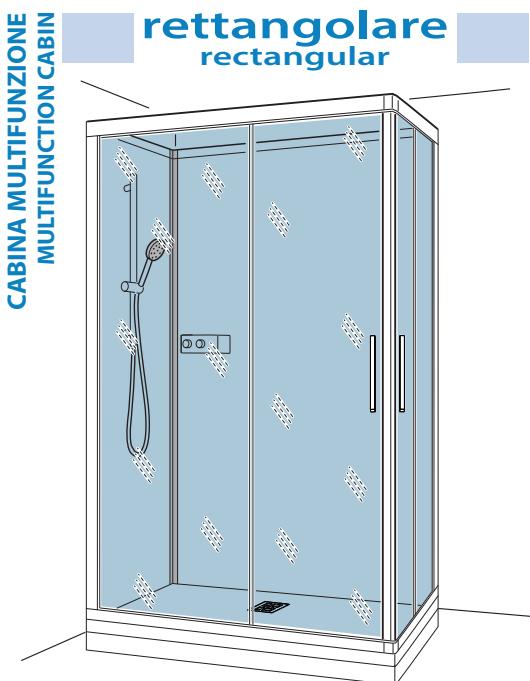

L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"




**rettangolare
rectangular**


K500

90x70

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm
Dimensions "cm"
tolerance ±5mm

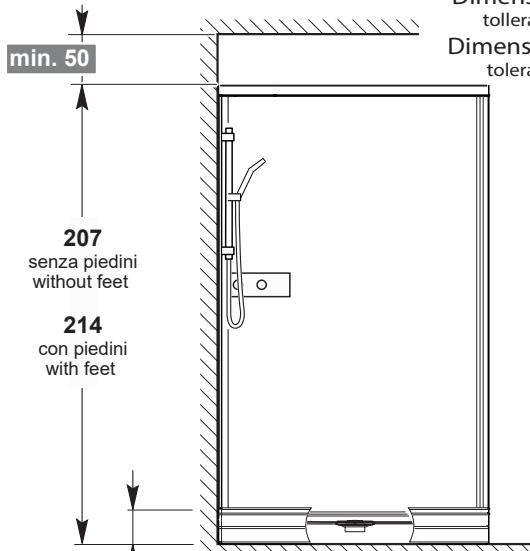

5cm
- senza piedini
without feet
12cm
- con piedini
with feet

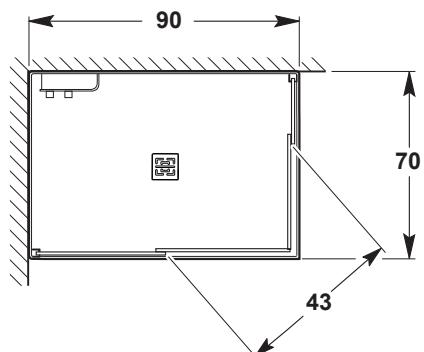

Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾

**K500
rettangolare
rectangular**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	85
°C	5÷25
°C	50÷80

(1) Prevedere due tubi flessibili



(2) Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

(3) Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C


(1) To foresee two flexible pipes.

(2) If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.


(3) To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.

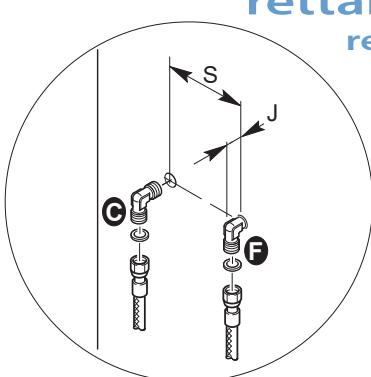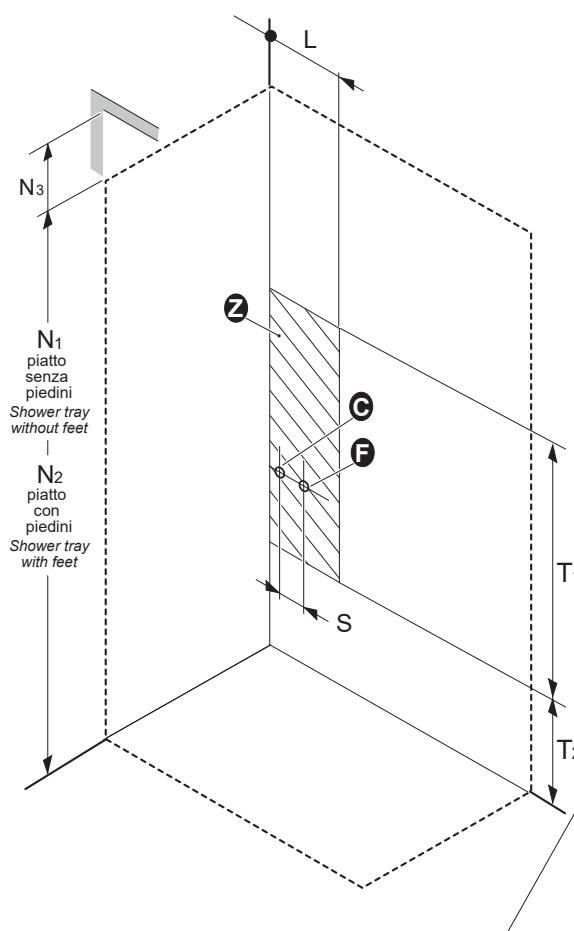

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione SINISTRA.
Installation of warm and cold water connections for LEFT version cabin.

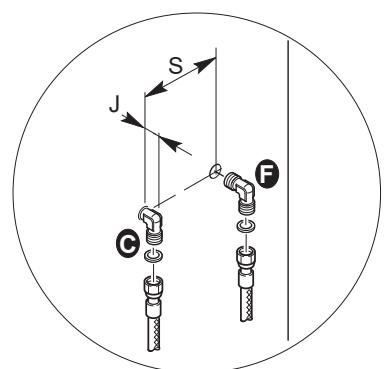

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione DESTRA.
Installation of warm and cold water connections for RIGHT version cabin.

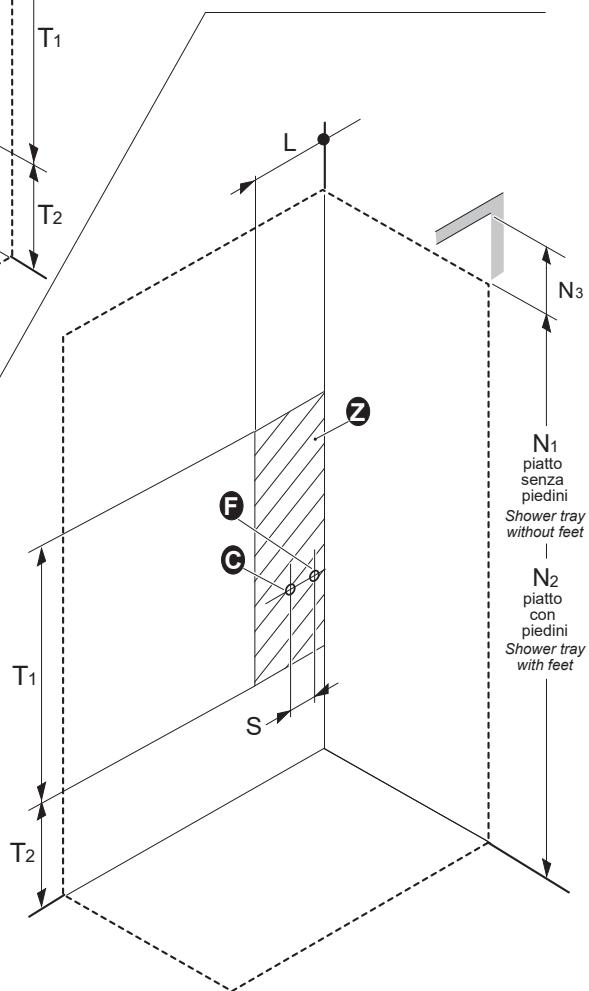

**Il disegno rappresenta una installazione SX.
La DX è speculare.**

**The drawing represent LEFT installation.
The RIGHT inst. is mirror-like**

- C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- Z - Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.

- C - Hot water fitting for 1/2" tapware
- F - Cold water fitting for 1/2" tapware
- Z - Area available for hot and cold water connections



We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.

**Le misure sono
in "cm"**

L = 20	S = 10
N1 = 207	T1 = 100
N2 = 214	T2 = 30
N3 = Min 50	J = 3 max



Installazione piatto senza piedini.
Predisposizione applicabile sia SX che DX
Installation of tray without feet. Applicable both for L, R

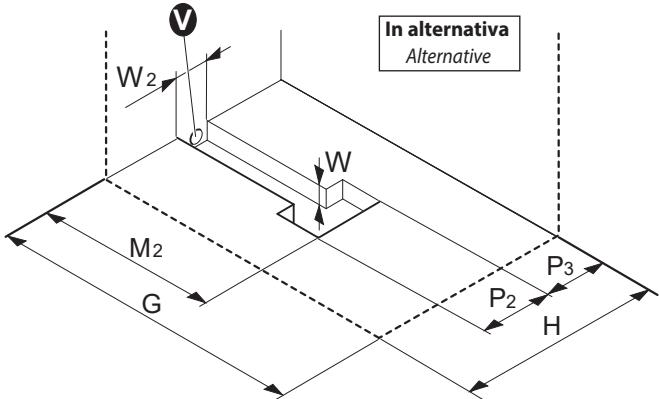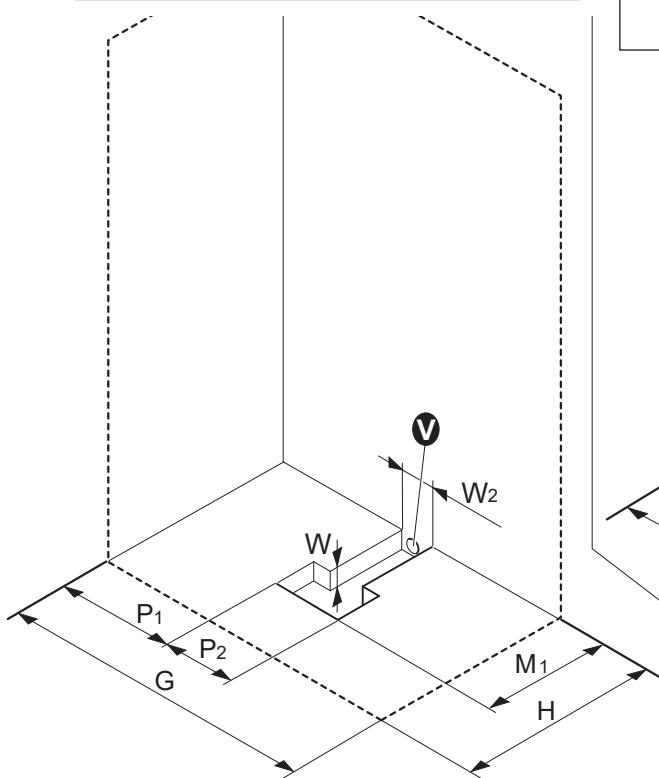

In alternativa
Alternative

V - Scarico ø 40mm
Y - Area disponibile per attacco scarico acqua



L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

V - ø 40mm drain fitting
Y - Area available for water drain fitting

Installation should occur once both the floor and walls are completed.



Installazione piatto con piedini
Shower tray installation area with feet

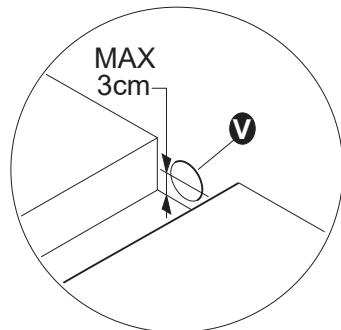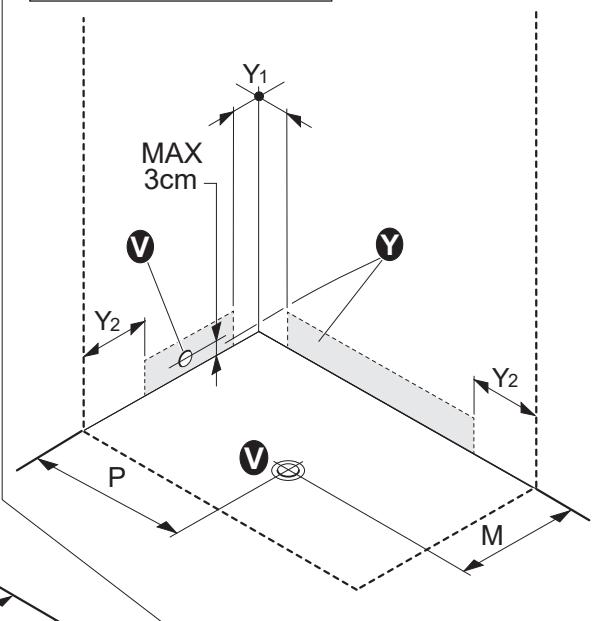


Le misure sono in "cm"	All measurement are in "cm"
G = 90	P2 = Min 20
H = 70	P3 = 25
M = 55	W = 7
M1 = 55	W2 = Min 7
M2 = 65	Y1 = Min 7
P = 45	Y2 = 20
P1 = 35	

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

**CABINA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION CABIN**

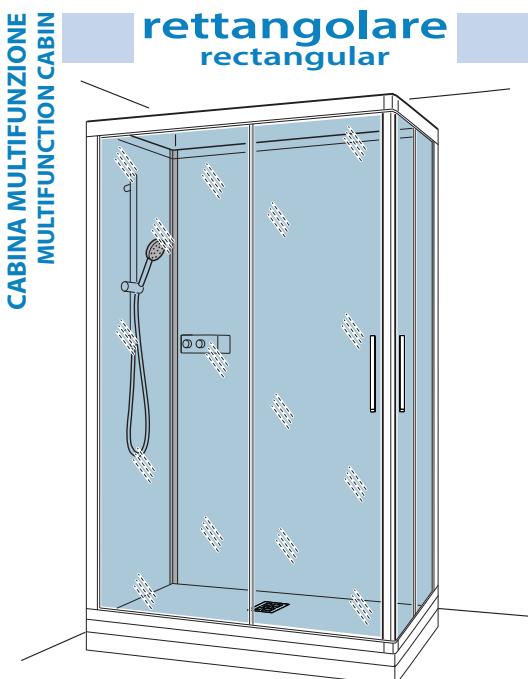

L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"




**rettangolare
rectangular**

K500

110x70

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm
Dimensions "cm"
tolerance ±5mm

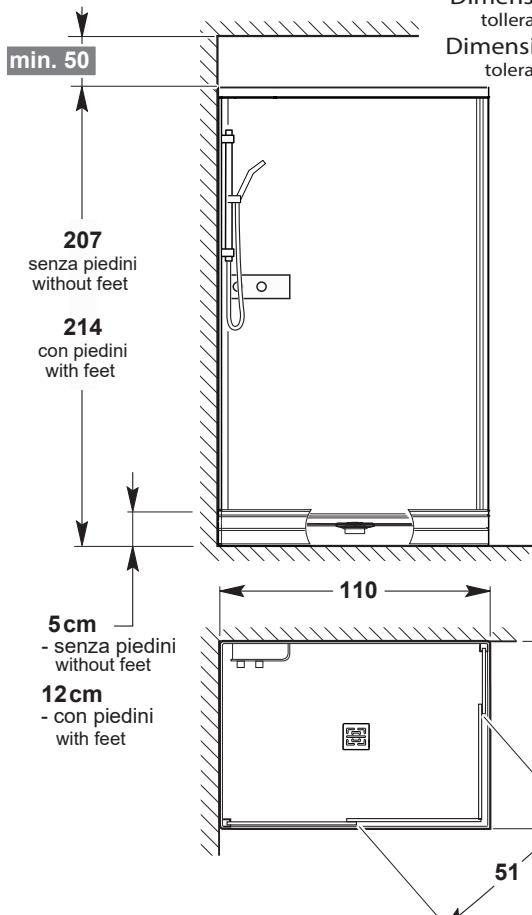

Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾

**K500
rettangolare
rectangular**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	95
°C	5÷25
°C	50÷80

⁽¹⁾ Prevedere due tubi flessibili



⁽²⁾ Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

⁽³⁾ Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C


⁽¹⁾ To foresee two flexible pipes.

⁽²⁾ If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.


⁽³⁾ To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.

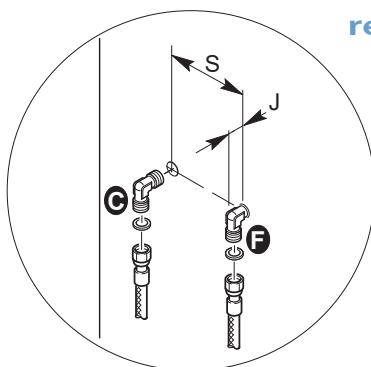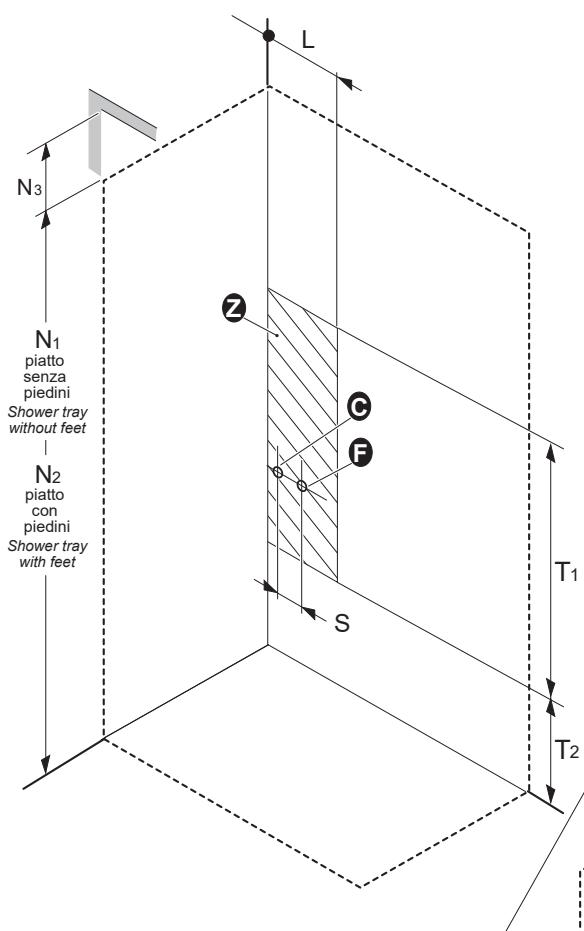

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione SINISTRA.
Installation of warm and cold water connections for LEFT version cabin.

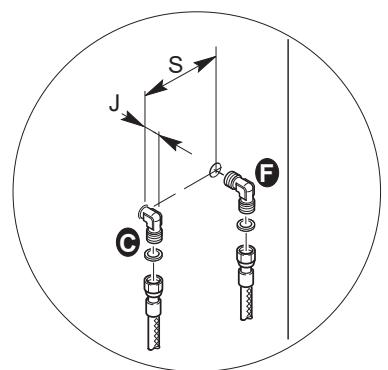

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione DESTRA.
Installation of warm and cold water connections for RIGHT version cabin.

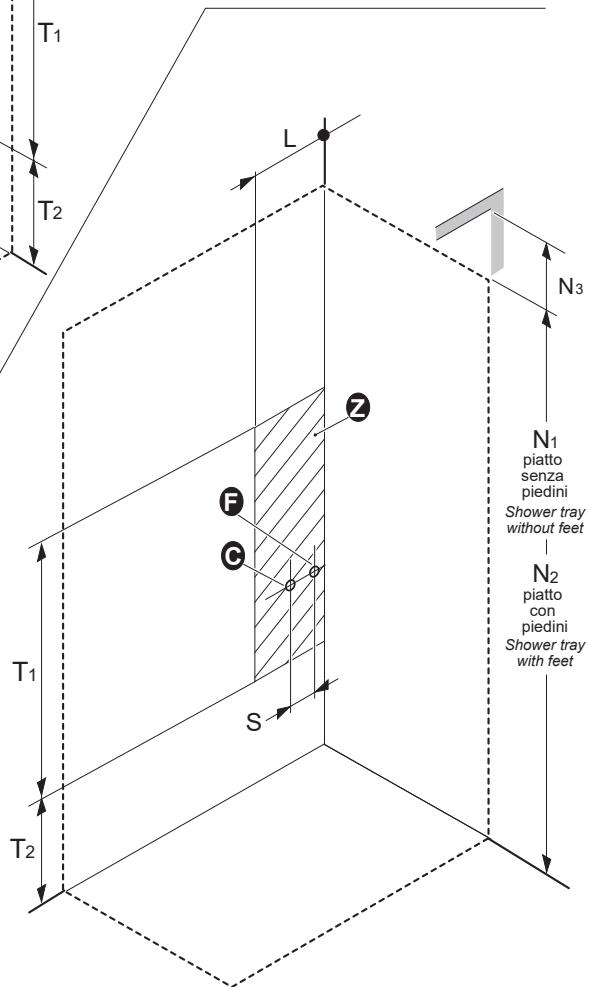

**Il disegno rappresenta una installazione SX.
La DX è speculare.**

**The drawing represent LEFT installation.
The RIGHT inst. is mirror-like**

- C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- Z - Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.

- C - Hot water fitting for 1/2" tapware
- F - Cold water fitting for 1/2" tapware
- Z - Area available for hot and cold water connections



We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.

**Le misure sono
in "cm"**



L = 20	S = 10
N1 = 207	T1 = 100
N2 = 214	T2 = 30
N3 = Min 50	J = 3 max



Installazione piatto senza piedini.
Predisposizione applicabile sia SX che DX
Installation of tray without feet. Applicable both for L, R

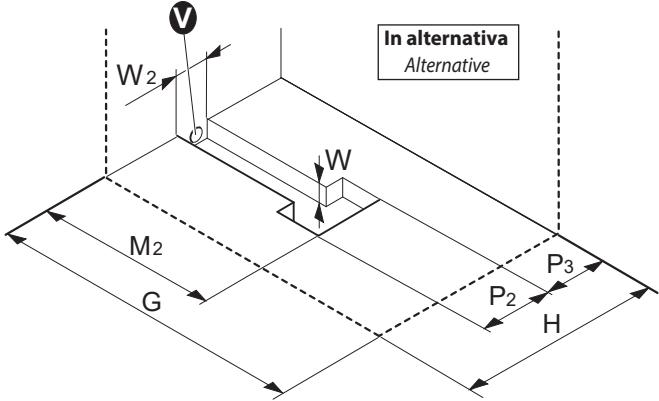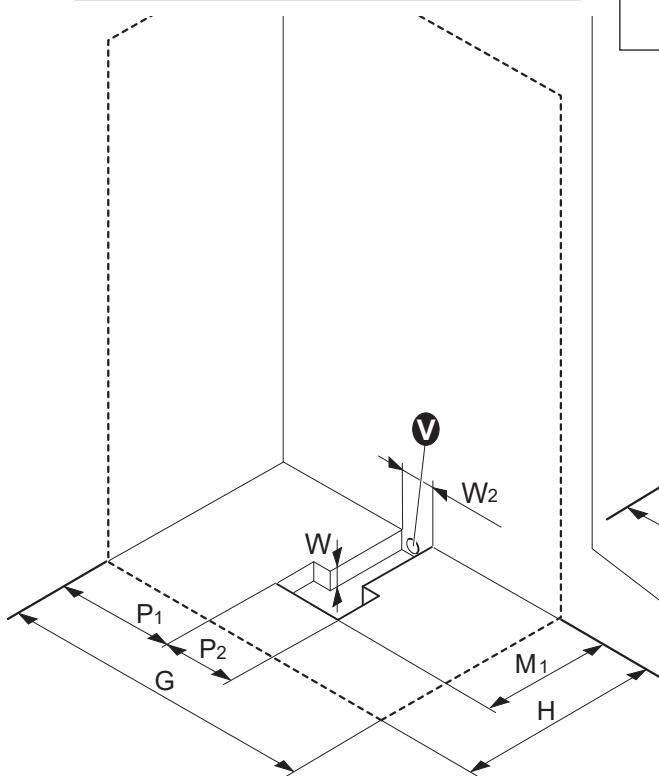

Installazione piatto con piedini
Shower tray installation area with feet

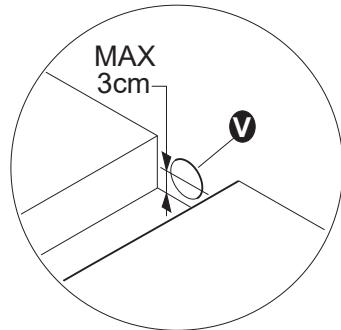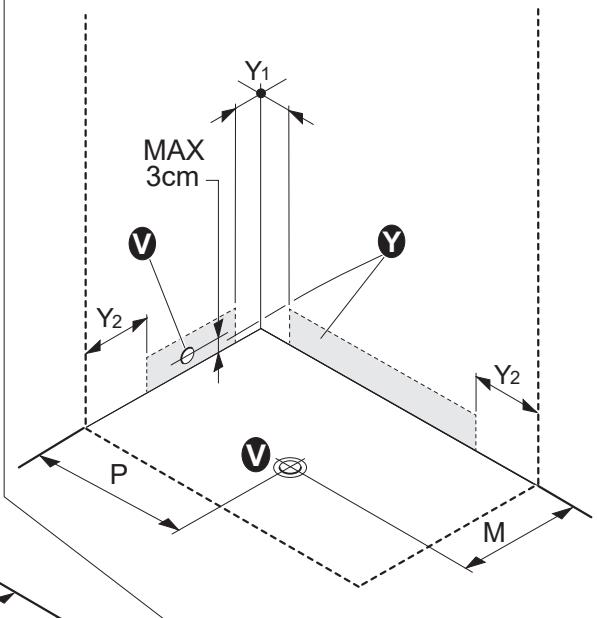

V - Scarico ø 40mm
Y - Area disponibile per attacco scarico acqua

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

V - ø 40mm drain fitting
Y - Area available for water drain fitting

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono <u>in "cm"</u>	All measurement <u>are in "cm"</u>
G = 110	P2 = Min 20
H = 70	P3 = 25
M = 55	W = 7
M1 = 55	W2 = Min 7
M2 = 75	Y1 = Min 7
P = 55	Y2 = 20
P1 = 45	

I dati e le caratteristiche indicate non impongono la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A., which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.


Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

**CABINA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION CABIN**

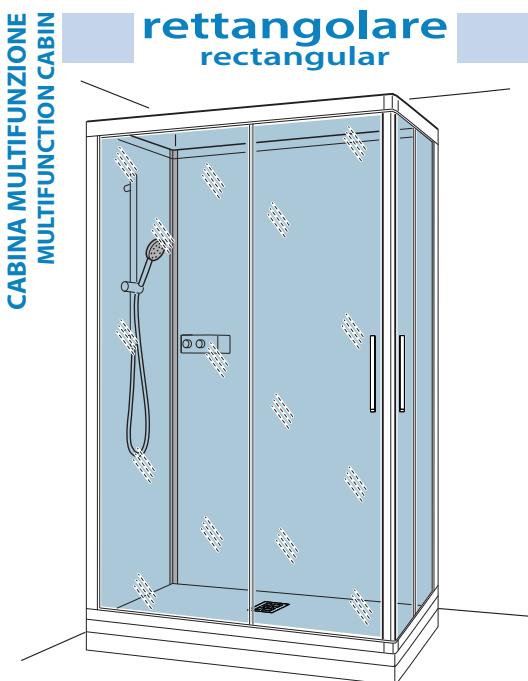

L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"





**rettangolare
rectangular**

K500

100x80

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm
Dimensions "cm"
tolerance ±5mm

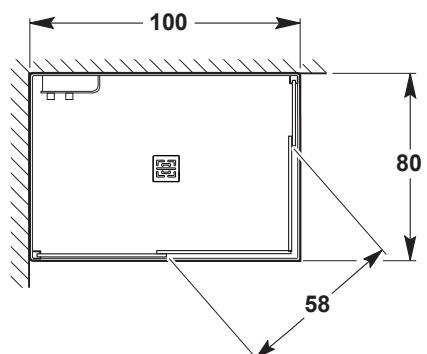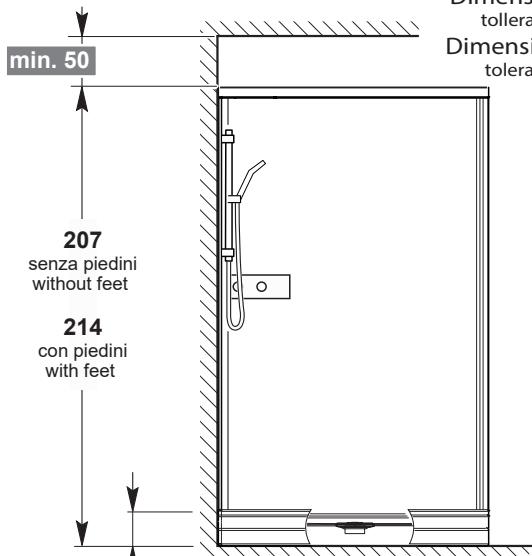

Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾

**K500
rettangolare
rectangular**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	95
°C	5÷25
°C	50÷80

⁽¹⁾ Prevedere due tubi flessibili



⁽²⁾ Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

⁽³⁾ Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C


⁽¹⁾ To foresee two flexible pipes.

⁽²⁾ If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.


⁽³⁾ To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.

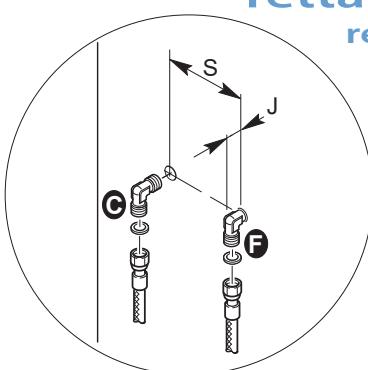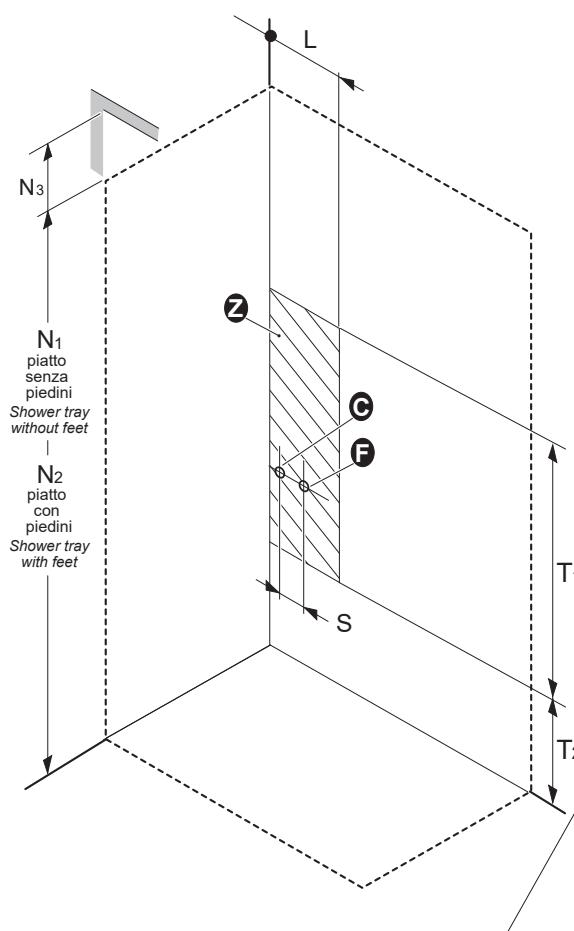

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione SINISTRA.
Installation of warm and cold water connections for LEFT version cabin.

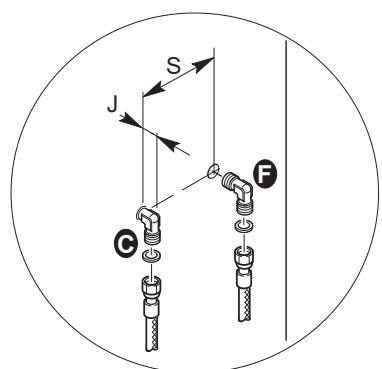

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione DESTRA.
Installation of warm and cold water connections for RIGHT version cabin.

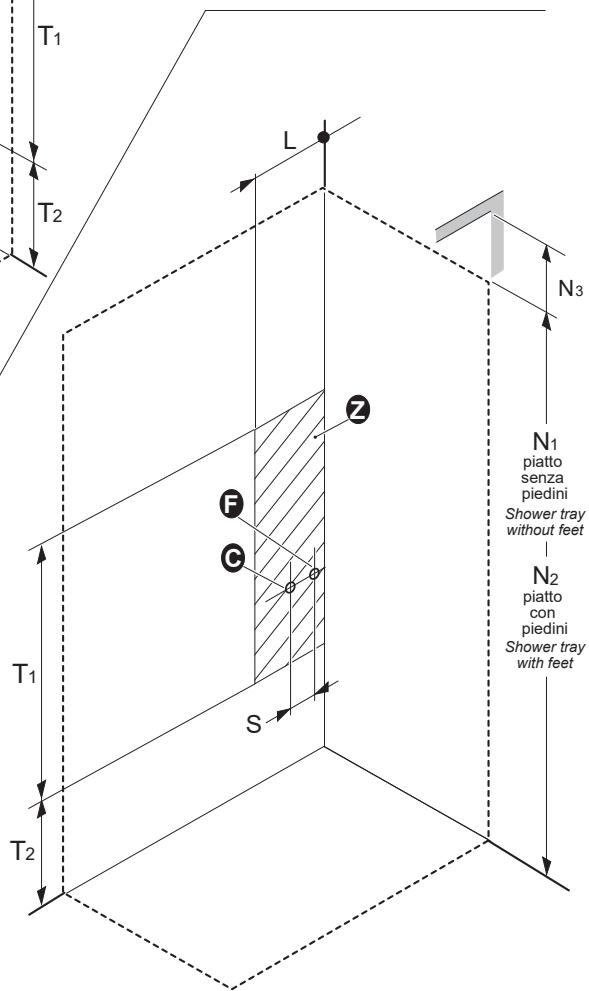

**Il disegno rappresenta una installazione SX.
La DX è speculare.**

**The drawing represent LEFT installation.
The RIGHT inst. is mirror-like**

- C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- Z - Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.

- C - Hot water fitting for 1/2" tapware
- F - Cold water fitting for 1/2" tapware
- Z - Area available for hot and cold water connections



We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.

**Le misure sono
in "cm"**



L = 20	S = 10
N1 = 207	T1 = 100
N2 = 214	T2 = 30
N3 = Min 50	J = 3 max



Installazione piatto senza piedini.
Predisposizione applicabile sia SX che DX
Installation of tray without feet. Applicable both for L, R

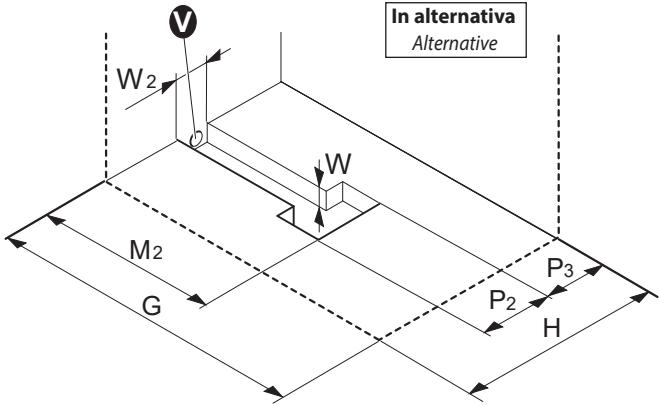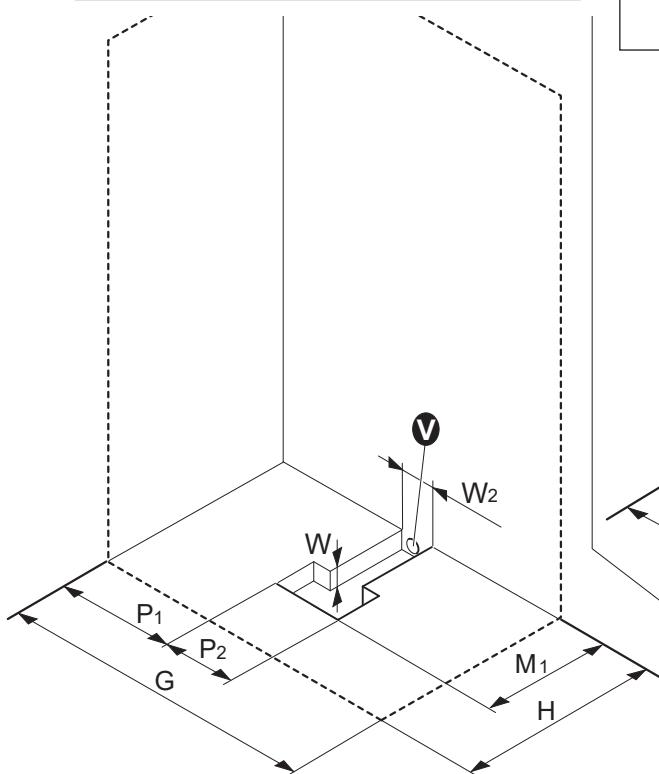

Installazione piatto con piedini
Shower tray installation area with feet

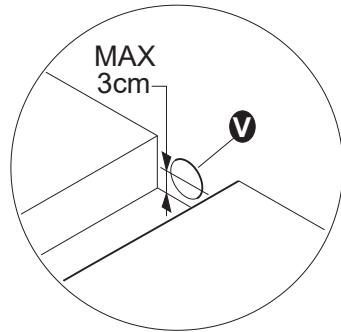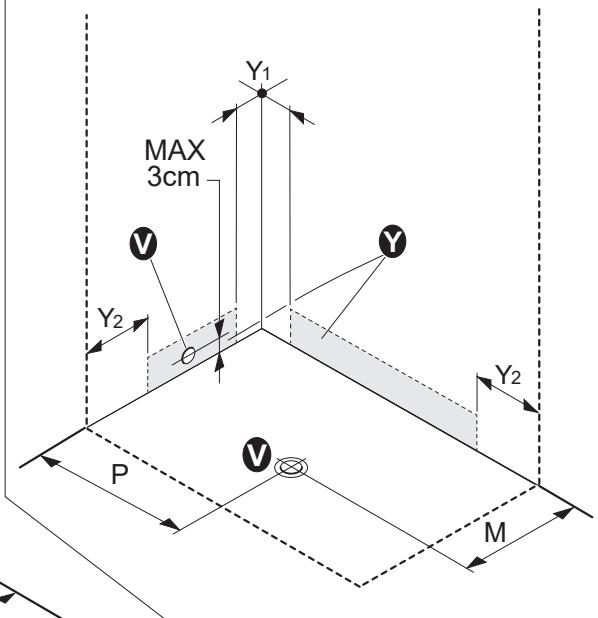

V - Scarico ø 40mm

Y - Area disponibile per attacco scarico acqua

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

V - ø 40mm drain fitting

Y - Area available for water drain fitting

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono in "cm"	All measurement are in "cm"
G = 100	P2 = Min 20
H = 80	P3 = 30
M = 60	W = 7
M1 = 60	W2 = Min 7
M2 = 70	Y1 = Min 7
P = 50	Y2 = 20
P1 = 40	

I dati e le caratteristiche indicate non impongono la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A., which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.


Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

**CABINA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION CABIN**

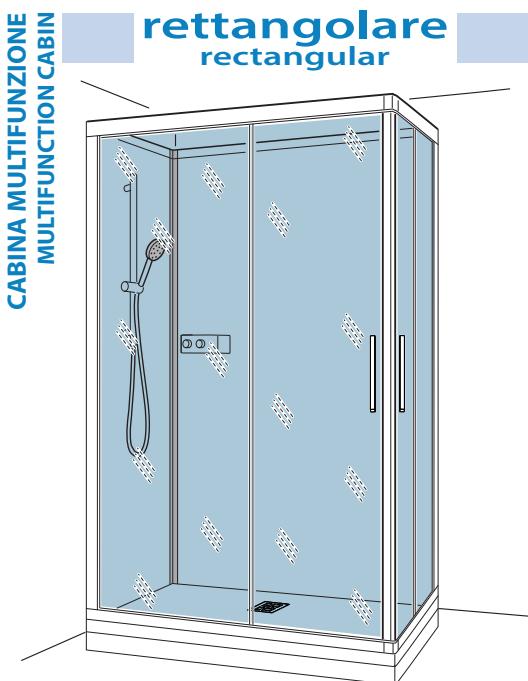

L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"




**rettangolare
rectangular**


K500

120x80

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm
Dimensions "cm"
tolerance ±5mm

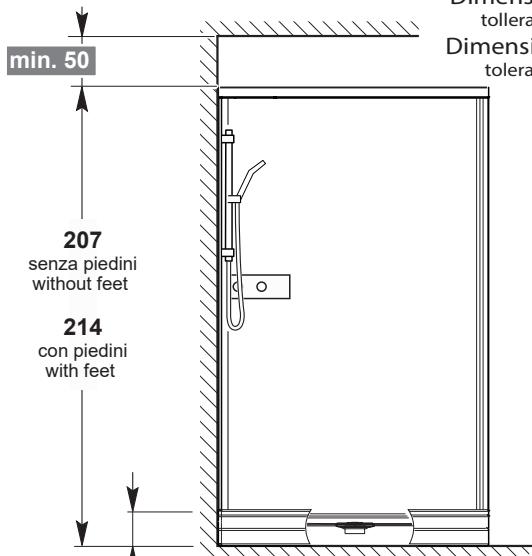

5cm
- senza piedini
without feet
12cm
- con piedini
with feet

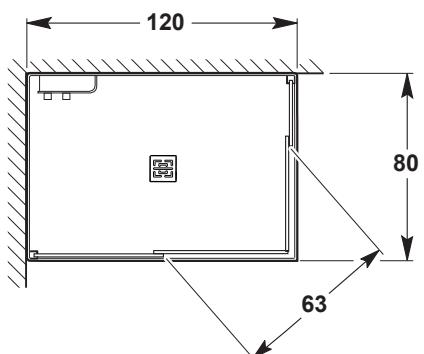

Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾

**K500
rettangolare
rectangular**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	105
°C	5÷25
°C	50÷80

⁽¹⁾ Prevedere due tubi flessibili



⁽²⁾ Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

⁽³⁾ Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C


⁽¹⁾ To foresee two flexible pipes.

⁽²⁾ If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.


⁽³⁾ To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.

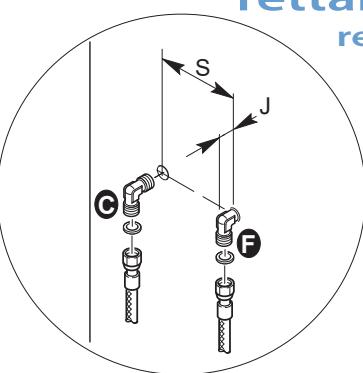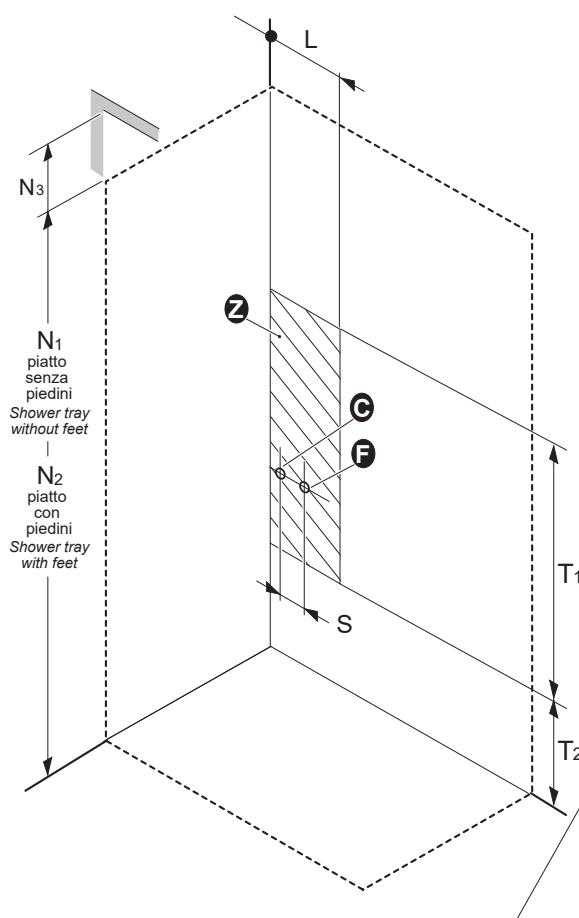

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione SINISTRA.
Installation of warm and cold water connections for LEFT version cabin.

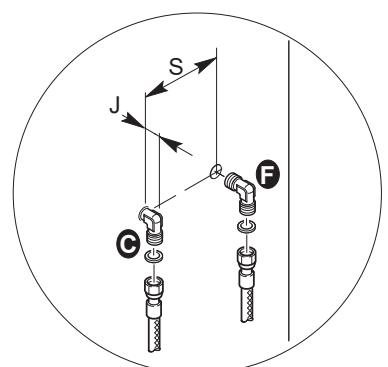

Installazione attacchi acqua calda e fredda per cabina versione DESTRA.
Installation of warm and cold water connections for RIGHT version cabin.

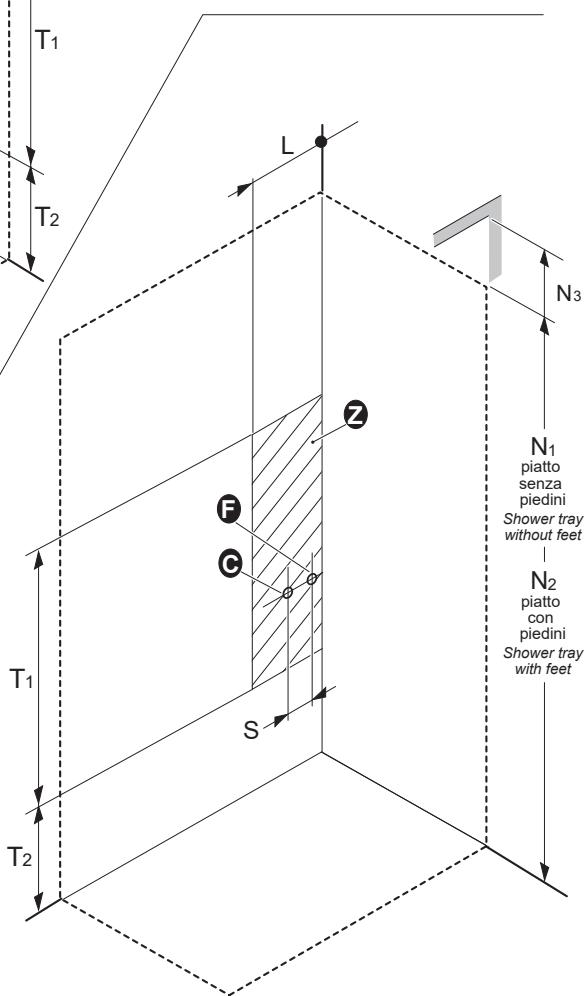

**Il disegno rappresenta una installazione SX.
La DX è speculare.**

**The drawing represent LEFT installation.
The RIGHT inst. is mirror-like**

- C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- Z - Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.

- C - Hot water fitting for 1/2" tapware
- F - Cold water fitting for 1/2" tapware
- Z - Area available for hot and cold water connections



We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.

**Le misure sono
in "cm"**



L = 20	S = 10
N1 = 207	T1 = 100
N2 = 214	T2 = 30
N3 = Min 50	J = 3 max



Installazione piatto senza piedini.
Predisposizione applicabile sia SX che DX
Installation of tray without feet. Applicable both for L, R

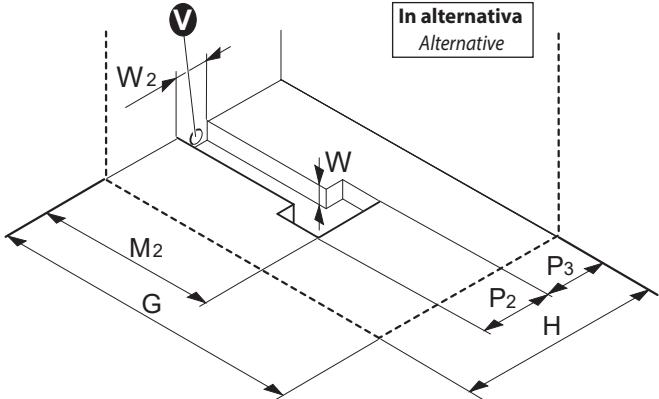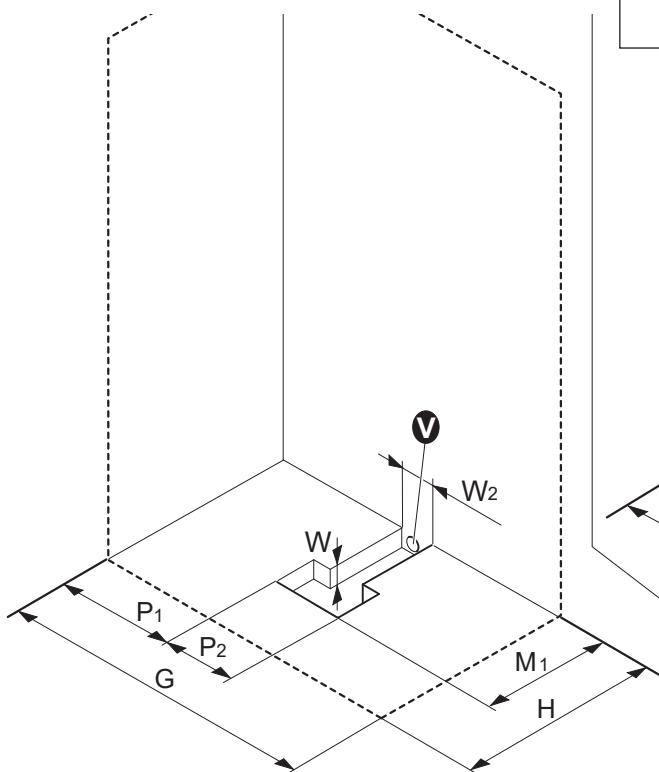

Installazione piatto con piedini
Shower tray installation area with feet

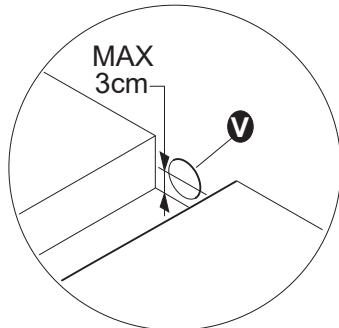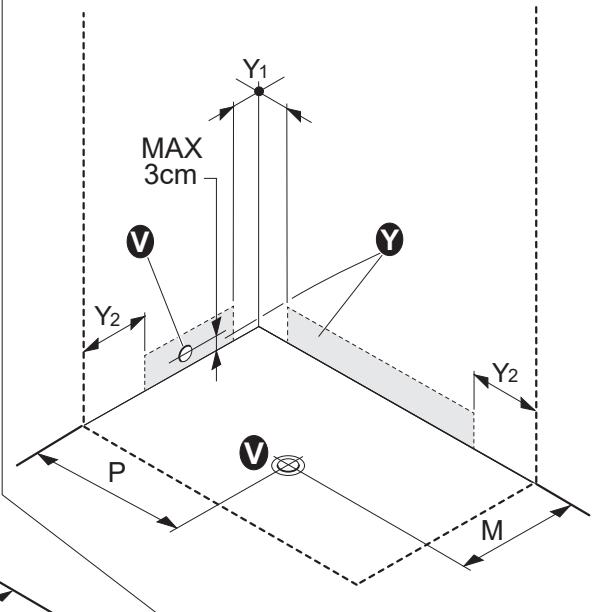

V - Scarico ø 40mm
Y - Area disponibile per attacco scarico acqua

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

V - ø 40mm drain fitting
Y - Area available for water drain fitting

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono	All measurement
in "cm"	are in "cm"
G = 120	P2 = Min 20
H = 80	P3 = 30
M = 60	W = 7
M1 = 60	W2 = Min 7
M2 = 80	Y1 = Min 7
P = 60	Y2 = 20
P1 = 50	

I dati e le caratteristiche indicate non impongono la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A., which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

